

Energideklaration

Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

Ägarens namn Emaljeraren i Järfälla Hsb:S Brf	Personnummer/Organisationsnummer 713200-0188	
Adress Box 162	Postnummer 177 23	Postort Järfälla
E-postadress	Telefonnummer 08 - 580 897 00	Mobiltelefonnummer

Byggnadens ägare - Övriga

Ägarens namn	Personnummer/Organisationsnummer
--------------	----------------------------------

Byggnaden - Identifikation

Län Stockholm	Kommun Järfälla			
Fastighetsbeteckning Järfälla Kallhäll 7:11	Egen beteckning			
Husnummer 1	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 714716	X-koordinat 6594364.569	Y-koordinat 659197.241
Adress Emaljvägen 6, 6A, 6B, 8, 10, 12	Postnummer 176 73	Postort Järfälla		

Byggnaden - Egenskaper

Typkod 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder	Byggnadskategori Flerbostadshus	
Byggnadens komplexitet <input type="checkbox"/> Enkel <input checked="" type="checkbox"/> Komplex	Byggnadstyp Mellanliggande	Nybyggnadsår 1964
Atemp (exkl. Avarmgarage) <input type="checkbox"/> Mätt värde 10 822 m ² <input type="checkbox"/> Omvandlat från BOA/LOA <input type="checkbox"/> Omvandlat från BRA <input type="checkbox"/> Omvandlat från BTA	Verksamhet Fördela enligt nedan:	Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)
BOA 8 508 m ²	LOA 150 m ²	Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 98
BRA m ²	BTA m ²	Hotell, pensionat och elevhem
Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl. garageplan) 1		Restaurang
Antal våningsplan 10		Kontor och förvaltning 2
Antal trapphus 4		Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel
Antal bostadslägenheter 123		Butiks- och lagerlokaler för övrig handel
Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader 0,52 l/s.m ²		Köpcentrum
		Vård, dygnet runt
		Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
		Skolor (förskola-universitet)
		Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)
		Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler
	Övrig verksamhet - ange vad	
		Summa 100

Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0701

- 0712

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

	Mätt värde	Fördelat värde
Fjärrvärme (1)	1 210 231 kWh	jn jn
Eldningsolja (2)		jn jn
Naturgas, stadsgas (3)		jn jn
Ved (4)		jn jn
Flis/pellets/briketter (5)		jn jn
Övrigt bibränsle (6)		jn jn
El (vattenburen) (7)		jn jn
El (direktverkande) (8)		jn jn
El (luftburen) (9)		jn jn
Markvärmepump (el) (10)		jn jn
Värmepump-frånluft (el) (11)		jn jn
Värmepump-luft/luft (el) (12)		jn jn
Värmepump-luft/vatten (el) (13)		jn jn
Summa 1-13 ¹ (Σ1)	1 210 231 kWh	
Varav energi till varmvattenberedning	396 652 kWh	jn jn
Fjärrkyla (14)		jn jn

Finns solvärme? jn Ja jn Nej

Om ja, ange total solfångararea m²

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

Eldningsolja	10 000 kWh/m ³
Naturgas	11 000 kWh/1 000 m ³ (effektivt värmevärde)
Stadsgas	4 600 kWh/1 000 m ³
Pellets	4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt

Källa: Energimyndigheten

För övriga bibränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

	Mätt värde	Fördelat värde
Fastighetsel (15)	188 190 kWh	jn jn
Hushållsel (16)		jn jn
Verksamhetsel (17)		jn jn
Komfortkyla (18)		jn jn
Summa 7-13,15-18 ² (Σ2)	188 190 kWh	
Summa 1-15,18 ³ (Σ3)	1 398 421 kWh	
Summa 7-13,15,18 ⁴ (Σ4)	188 190 kWh	

Ort (graddagar)	Normalårskorrigerat värde (graddagar)	Ort (Energi-Index)	Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) ⁵
Sollentuna	1 511 776 kWh	Järfälla	1 518 461 kWh
Energiprestanda	...varav el	Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)	Referensvärde 2 (statistiskt intervall)
140 kWh/m ² ,år	17 kWh/m ² ,år	110 kWh/m ² ,år	95 - 142 kWh/m ² ,år

¹ Energi för uppvärmning och varmvatten

² El totalt

³ Värme, kyla och fastighetsel

⁴ El exklusive hushållsel och verksamhetsel

⁵ Underlag för energiprestanda

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej	
Typ av ventilationssystem	<input checked="" type="radio"/> FTX	<input checked="" type="radio"/> FT	<input type="radio"/> F med återvinning
	<input type="radio"/> F	<input checked="" type="radio"/> Självdrag	
Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej	<input checked="" type="radio"/> Delvis ⁶ <input type="text"/> % godkänd

⁶ Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringsystem

Finns luftkonditioneringsystem med nominell kyleffekt större än 12kW?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej			
Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007	<input type="text"/> kW	Byggnadens nuvarande kylbehov	<input type="text"/> kW	Area av Atemp som är luftkonditionerad	<input type="text"/> m ²

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej			
Radonhalt	<input type="text"/> Bq/m ³	Typ av mätning enligt SSI	<input type="text"/>	Datum för radonmätning	<input type="text"/>

Utförda energieffektiviseringsåtgärder

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag	Minskad energianvändning	Kostnad per sparad kWh	Minskad utsläpp av CO ₂
<input checked="" type="radio"/> Styr- och reglerteknik <input type="radio"/> Byggnadsteknik	<input type="text"/> kWh/år	<input type="text"/> kr	<input type="text"/> ton/år
<input checked="" type="radio"/> Installationsteknik	115 029	46,55	2,88

Beskrivning av åtgärden

1. Tilläggsisolering av fasader, 50 mm.

För att minska transmissionsförlusterna genom fasadväggarna är det möjligt att lägga på tilläggsisolering. Det ger ett komfortablare inomhusklimat då temperaturen inomhus kan bli jämnare. Det är nämligen så att det oftast är lite kyligare närmast ytterväggarna och varmare i mitten av rummet / husen. Den del av fasaden som kan tilläggsisoleras är överallt där det inte är fönster, det vill säga cirka 75 % av fasadens totala yta, och uppgår enligt ritningarna till ungefär 12 150 m².

Man måste beräkna det genomsnittliga U-värdet för hela byggnadens klimatskal, både före och efter tilläggsisoleringen, för att inte beräkningen ska bli felaktig. Man måste ta hänsyn till att det inte är över hela den area där värmeförluster finns som man tilläggsisoleras.

Åtgärdsförslag	Minskad energianvändning	Kostnad per sparad kWh	Minskad utsläpp av CO ₂
<input checked="" type="radio"/> Styr- och reglerteknik <input type="radio"/> Byggnadsteknik	<input type="text"/> kWh/år	<input type="text"/> kr	<input type="text"/> ton/år
<input checked="" type="radio"/> Installationsteknik	113 266	33,09	2,83

Beskrivning av åtgärden

2. Byte av fönster, från 2-glas till 3-glas med ett lågmissionsskikt och argonfyllning.

Fönstren i hela fastigheten är alla av 2-glastyp som härstammar från då byggnaden uppfördes. de befintliga fönsterramarna är i allmänhet slitna av ålder och fuktigt väder, så det har börjat läcka in genom hörnen på fönstren i många fall. Då U-värdet är högt förekommer även ett kallras på fönstrets insida mot rummet under kalla vinterdagar. I samband med att fastigheten tilläggsisoleras på fasaden är det ett lämpligt tillfälle att samtidigt byta ut fönstren mot en modernare och fräschare typ, då kan man utföra båda arbetena samtidigt kan man förhoppningsvis få ett lite lägre pris än ifall båda åtgärderna skulle utföras var för sig. Då man ändå byter fönster är det lika bra att byta till en riktigt bra typ, för att få bästa valuta för pengarna. Till exempel innebär argonfyllning istället för att ha luft mellan rutorna ingen nämnvärt ökad kostnad

Fönsterarean har uppskattats genom att mäta på A-ritningarna till att vara ungefär 25 % av fasadens totala yta.

Åtgärdsförslag	Minskad energianvändning	Kostnad per sparad kWh	Minskad utsläpp av CO ₂
<input checked="" type="radio"/> Styr- och reglerteknik <input type="radio"/> Byggnadsteknik	<input type="text"/> kWh/år	<input type="text"/> kr	<input type="text"/> ton/år
<input checked="" type="radio"/> Installationsteknik	18 510	9,95	0,46

Beskrivning av åtgärden

3. Byte av entredörrspartier till en sort med 3-glas och aluminiumram.

Entredörrarna består i dagsläget av glaspartier med enkel-glas och träramar. Dessutom har det under årens lopp blivit en stor springa vid många av dörrarnas nederkant. Genom den springan läcker det in mycket kallluft, och hela entrérummet blir kyligt och dragigt. De värmeförluster som görs genom att tätningarna är dock svåra att bespara. Det är nämligen så att den värme som inte går ut genom springorna istället kommer att evakueras via ventilationssystemet. Då det är väldigt liten värmeåtervinning på ventilationssystemet kommer värmen därmed ändå att förloras. De energibesparingar som är möjliga att göra är därmed de minskade transmissionsförluster som uppstår då man byter enkelglaspartiet mot ett med 3-glas. De U-värden som anges nedan är uppskattade att vara ett medelvärde över dygnet, inklusive den tid som dörrarna är i öppet läge. Aluminiumramen är tåligare mot väder och vind och förhindrar därför att liknande springor uppstår längs nederkanterna av de nya dörrarna.

Åtgärdsförslag	<input type="radio"/> Styr- och reglerteknik	<input type="radio"/> Byggnadsteknik	Minskad energianvändning	Kostnad per sparad kWh	Minskat utsläpp av CO ₂
	<input checked="" type="radio"/> Installationsteknik		3 953 kWh/år	14,05 kr	0,06 ton/år

Beskrivning av åtgärden

4. Närvarostyrd belysning i hisshallarna.

I byggnaden finns det nio trappuppgångar. I var och en av dessa finns en hiss, och på varje våningsplan där hissen stannar finns det installerat en 13 W lysrörsarmatur som lyser dygnet runt. Totalt finns det 90 sådana hisshallar. Det finns inga fönster i hisshallarna.

Alternativ 1: Ifall man installerar närvarosensorer på varje våningsplan som tänder lamporna varje gång någon kommer dit. I så fall behöver lamporna inte lysa dygnet runt överallt, utan bara den stunden någon vistas där.

Alternativ 2: Många kan känna sig osäkra att öppna dörren till ett rum där det är helt mörkt. Som ett alternativ kan man därför installera närvarogivare och en ny armatur med

4 W belysning som lyser dygnet runt. Då är det aldrig helt mörkt i hisshallarna, samtidigt som man sparar en del energi, om än mindre än i alternativ 1.

Åtgärdsförslag	<input checked="" type="radio"/> Styr- och reglerteknik	<input type="radio"/> Byggnadsteknik	Minskad energianvändning	Kostnad per sparad kWh	Minskat utsläpp av CO ₂
	<input checked="" type="radio"/> Installationsteknik		40 679 kWh/år	11,84 kr	1,02 ton/år

Beskrivning av åtgärden

5. Införande av termostater på samtliga element.

I dagsläget finns inga termostater på radiatorerna i byggnaden. Det medför att det endast går att välja mellan tre olika lägen på radiatorerna. Antingen kan det vara fullt påslaget, till hälften på slaget eller helt avstängt. Genom att installera termostater på samtliga element kan uppvärmningen ske mer effektivt samtidigt som inomhustemperaturen kan hållas mer konstant, och övertemperaturer kan undvikas.

I samband med att denna åtgärd utförs måste man efter installationen av termostater göra en fullständig injustering av värmesystemet enligt åtgärdsförslag 6 för att säkerställa att radiatorsystemet fungerar optimalt och kan tillgodose värmebehovet i byggnadens samtliga lägenheter. Injusteringen kan ge energibesparingar ifall det förekommer övertemperaturer i vissa lokaler i dagsläget, men åtgärden görs framför allt för att förbättra inomhusklimatet. Därför har ingen hänsyn tagits till en eventuell energibesparing. Den eventuella energibesparingspotential som finns kan ses som en säkerhetsmarginal för att den projekterade energibesparingen verkligen kan uppnås.

Åtgärdsförslag	<input checked="" type="radio"/> Styr- och reglerteknik	<input type="radio"/> Byggnadsteknik	Minskad energianvändning	Kostnad per sparad kWh	Minskat utsläpp av CO ₂
	<input type="radio"/> Installationsteknik		40 370 kWh/år	6,45 kr	1,01 ton/år

Beskrivning av åtgärden

6. Injustera pumparna i UC på Emaljvägen 6 och 10 samt injustera enrörssystemet på radiatorerna.

Även ifall man inte installerar termostater på radiatorerna kan det vara mycket värt att genomföra en ny injustering av radiatorsystemet med förhoppningen att få ett bättre inomhusklimat och eventuellt också göra en energibesparing.

Genom att injustera radiatorerna kan man erhålla ett jämnare inomhusklimat som förhindrar övertemperaturer i en del av lokalerna och ojämna temperaturer mellan olika lägenheter. Detta görs främst för att förbättra inomhusklimatet, men ger även ofta en energibesparing.

Styrkurvorna för pumparna i UC på Emaljvägen 6 och 10 som för vattnet i radiatorkretsarna vidare till lägenheterna bör också injusteras, för i dagsläget har de problem att få tillräckligt varmt i lägenheterna längst bort och högst upp från den undercentral där fjärrvärmesystemet kommer in, alltså på Emaljvägen 2 förekommer det ibland problem, under de kallaste dagarna. Denna åtgärd utförs bara för att öka komforten på inomhusklimatet, ökar man pumparnas flöden kommer det istället att gå åt lite extra elenergi för att driva

pumparna.

Övrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare? j n Ja j n Nej	Har experten besiktigat byggnaden? j n Ja j n Nej	Detaljinformation går att finna hos Fastighetsförvaltare ▾
---	--	---

Annat arbete med anknytning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna

De emissionsmängder som har använts för koldioxidberäkningarna har angetts av energileverantören. För fjärrvärme uppgår de till 0,025 kg/kWh och för el uppgår de till 0,014 kg/kWh.

Annat arbete med anknytning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna

Man bör också överväga att närmare undersöka möjligheten till utökad värmeåtervinning av frånluften än vad man har i dagsläget.

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Akrediterat företag Bravida Sverige AB	Organisationsnummer 556197-4188	Akrediteringsnummer 7020:01
Förnamn Reza	Efternamn Qasim	E-postadress reza.qasim@bravida.se

Expert

Förnamn Anders	Efternamn Axling
Datum för godkännande 2008-02-29	E-postadress anders.axling@bravida.se

Saker att tänka på ...

att informera om energideklarationen

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

att sätta upp sammanfattningen i entrén

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.


att åtgärderna görs på lämpligt sätt

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

att deklarerar så ofta du vill

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

Husets energianvändning

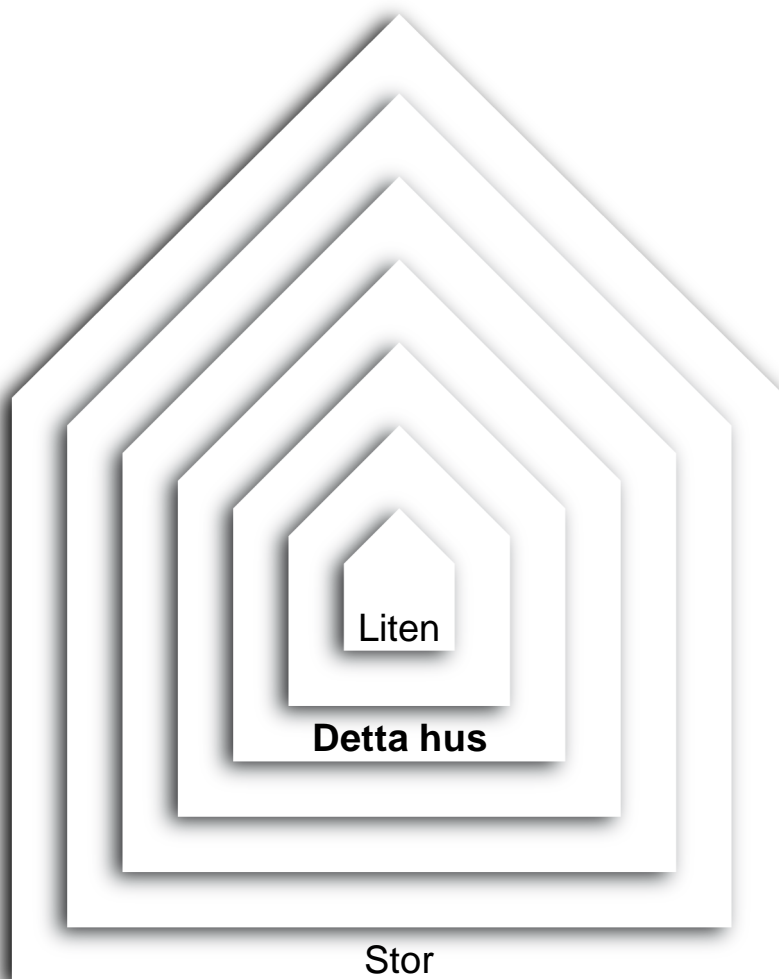

Energideklaration för Emaljvägen 6, 6A, 6B, 8, 10, 12, Järfälla.

Detta hus använder 140 kWh/m² och år, varav el 17 kWh/m².

Liknande hus 95–142 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontroll är ej utförd.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-02-29 av:

Anders Axling, Bravida Sverige AB